


Anforderung der FeuV an die Ölheizung in Schleswig-Holstein

Anforderungen der Feuerungsverordnung Schleswig-Holstein			
30.11.2009, zuletzt geändert: 21.11.2014			
Aufstellung von Ölgeräten		elektrischer Notschalter einschließlich Beschilderung „NOTSCHALTER-FEUERUNG“ ab Gesamtnennleistung	> 100 kW (§ 5 Abs. 2)
		Abspermmöglichkeit für die Heizölzufuhr von der Stelle des Notschalters aus erforderlich? ¹⁾	Gefordert wird bei Gesamtnennleistung > 100 kW eine Abspermmöglichkeit für die Heizölzufuhr (§ 5 Abs. 3).
Aufstellräume für Ölgeräte		Abstand Ölgerät zu brennbaren Bauteilen	Mindestabstand 0,4 m oder Nachweis, dass bei Nennleistung Temperatur an brennbaren Bauteilen < 85 °C (§ 4 Abs. 7)
		Garagenaufstellung von raumluftunabhängigen Ölgeräten möglich?	nein (§ 4 Abs. 1 Nr. 2)
Brennstofflagerung außerhalb von Brennstofflagerräumen	zulässiges Lagervolumen	in Wohnungen bis zu	Behälter 100 l, Kanister 40 l (§ 12 Abs. 1 Nr. 1)
		in Räumen außerhalb von Wohnungen bis zu	In sonstigen Räumen darf Heizöl > 1.000 l und ≤ 5.000 l je Gebäude oder Brandabschnitt gelagert werden ²⁾ (§ 12 Abs. 2).
	Mindestabstände zwischen Ölgerät und Lageranlage	generell gültig	Das Ölgerät muss einen Abstand von mind. 1 m zur Lageranlage haben, soweit nicht ein Strahlungsschutz vorhanden ist (§ 12 Abs. 3 Nr. 2).
		bei beiderseits hinterlüftetem Strahlungsschutz wenn Oberflächentemperatur der Feuerstätte < 40 °C	
	Anforderung an ggf. vorhandene Bodenabläufe?		nein
Brennstofflagerung in Brennstofflagerräumen³⁾	zulässiges Lagervolumen je Gebäude oder Brandabschnitt		> 5.000 l ≤ 100.000 l (§ 11 Abs. 1 Nr. 2)
	Beschriftung „HEIZÖLLAGERUNG“ am Zugang des Raumes?		ja (§ 11 Abs. 3 Nr. 3)
	Sind nur Leitungen durch Decken und Wände zum Betrieb des Raumes sowie Heizrohr-, Wasser- und Abwasserleitungen zulässig?		ja (§ 11 Abs. 2)
	Anforderung an ggf. vorhandene Bodenabläufe?		nein
	Lüftungsmöglichkeit erforderlich, wenn Lagervolumen		> 5.000 l (§ 11 Abs. 3 Nr. 1)
	Beschäumungsmöglichkeit vom Freien aus, wenn Lagervolumen		> 5.000 l (§ 11 Abs. 3 Nr. 1)
Mindestabstände für die Mündung von Abgasanlagen	zum First oder		0,4 m (§ 9 Abs. 1 Nr. 1)
	zur Dachfläche oder		1 m (§ 9 Abs. 1 Nr. 1)
	zur Dachfläche bei raumluftunabhängigen Ölgeräten mit einer Gesamtnennleistung ≤ 50 kW und Abgasabführung durch Ventilatoren		0,4 m (§ 9 Abs. 1 Nr. 1)
Anmerkungen	¹⁾ Gilt, wenn in dem Aufstellraum der Feuerstätte Heizöl gelagert wird oder der Raum für die Heizöllagerung nur vom Aufstellraum der Feuerstätte zugänglich ist. ²⁾ Bedingungen für diese Räume: Nutzung nur für z. B. Ölgeräte, keine anderweitige Nutzung und keine Öffnungen, ausgenommen Öffnungen für dicht- und selbstschließende Türen, sowie Möglichkeit zur Belüftung des Raumes (§ 5 Abs. 1). ³⁾ Wände und Stützen sowie Decken müssen feuerbeständig sein. Öffnungen in Decken und Wänden müssen mindestens feuerhemmende und selbstschließende Abschlüsse haben (§ 12 Abs. 2). Die Räume dürfen nicht zu anderen Zwecken genutzt werden (§ 11 Abs. 1).		

Rechtlich verbindlich sind allein die im Gesetz- und Verordnungsblatt veröffentlichten und aktuell gültigen Texte. Die Tabelle enthält lediglich eine Auswahl der wichtigsten Regelungen in Bezug auf die Ölheizung.


Anforderung der FeuV an die Ölheizung in Schleswig-Holstein

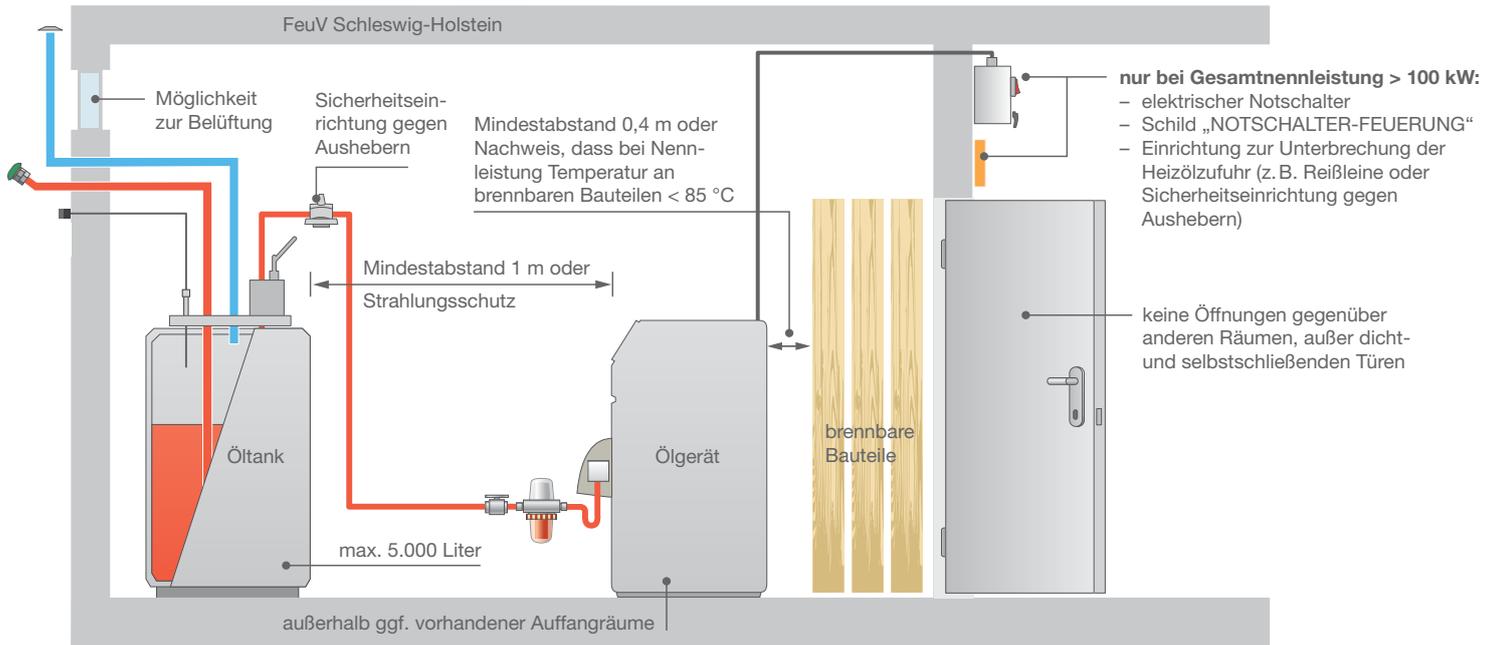

Befinden sich Feuerstätte und Lagerung von $> 1.000\text{ l}$, jedoch $\leq 5.000\text{ l}$ Heizöl in einem Raum oder handelt es sich um eine Feuerstätte $> 50\text{ kW}$, darf der Aufstellraum nicht anderweitig genutzt werden, ausgenommen zur Aufstellung von Wärmepumpen, Blockheizkraftwerken und ortsfesten Verbrennungsmotoren sowie zur Lagerung von Brennstoffen.

Für die Verbrennungsluftversorgung ist bei raumluftabhängigem Betrieb des Ölgeräts z. B. eine Öffnung ins Freie von $\geq 150\text{ cm}^2$ erforderlich (zu weiteren Möglichkeiten siehe FeuV); bei raumluftunabhängigem Betrieb des Ölgeräts gibt es keine Anforderungen.

Grafik A 8-31 Anforderungen der FeuV Schleswig-Holstein an Aufstellräume für Feuerstätten

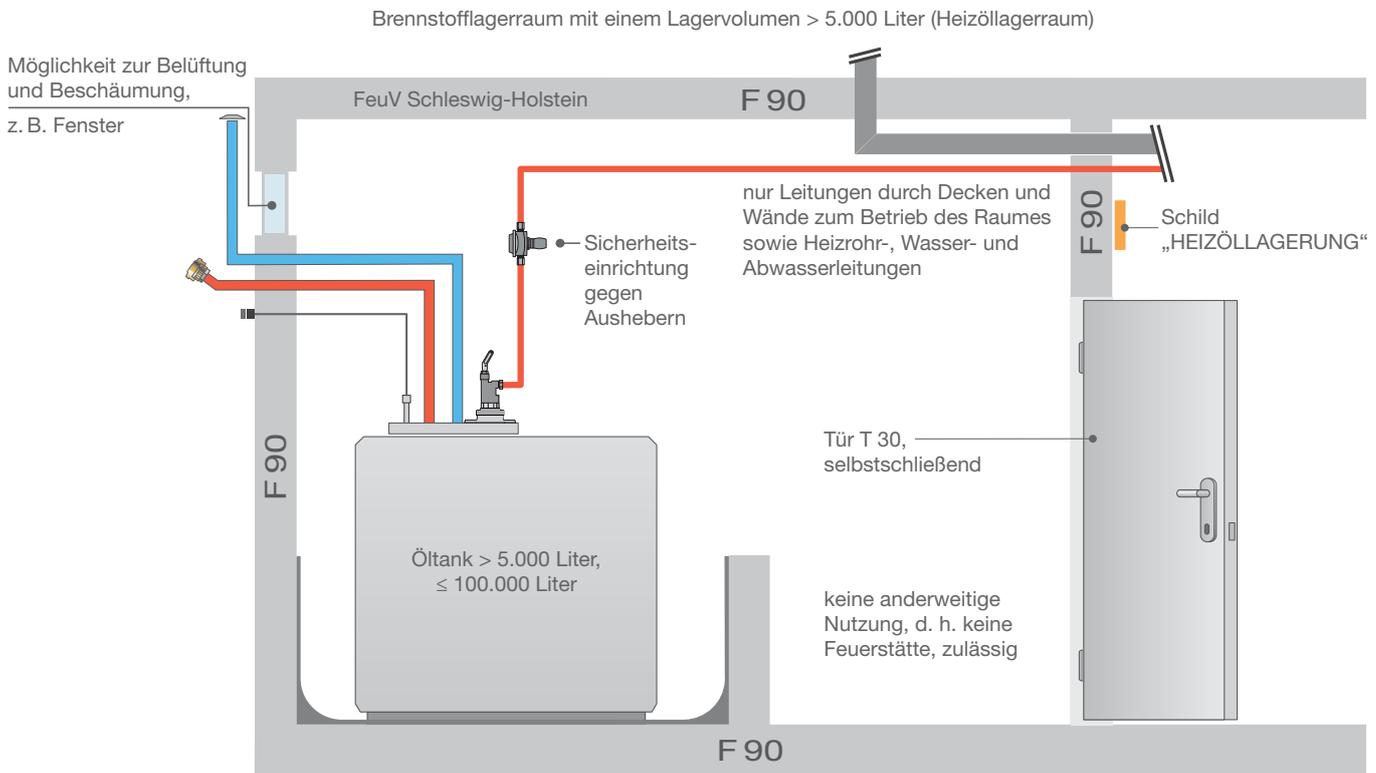

Grafik A 8-32 Anforderungen der FeuV Schleswig-Holstein an Heizöllagerräume